



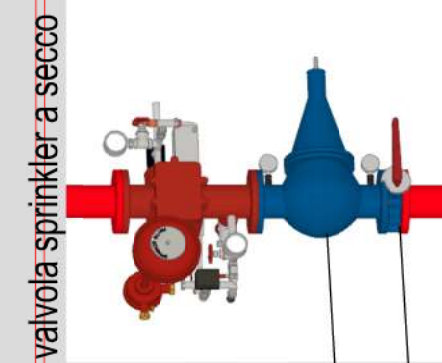

valvola sprinkler a secco

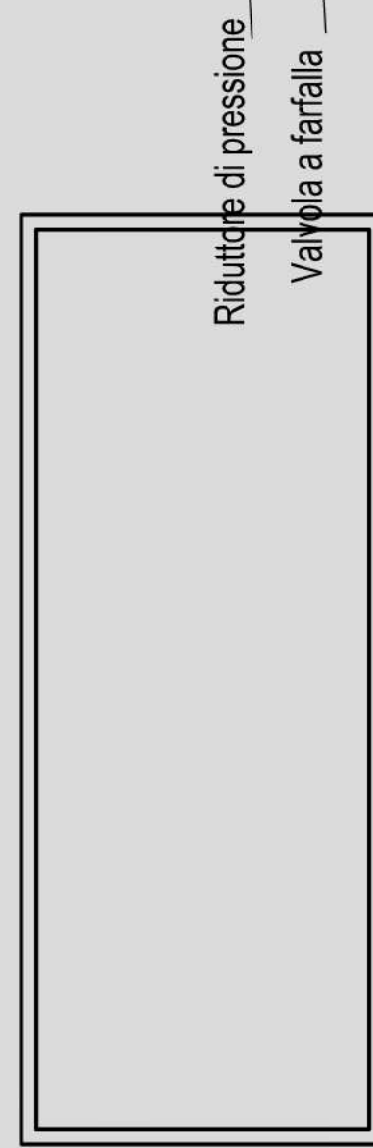


Riduttore di pressione

Valvola a lancia

PARTICOLARE SPRINKLER PENDENT


NORMA DI RIFERIMENTO : UNI EN12845
CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO : HHS-ST1
TIPO DI IMPIANTO : A SECCO
DENSITA' DI SCARICA : 10 lt./min./mq.
AREA OPERATIVA : 260 mq.
SPRINKLER ATTIVI : 34
PORTATA NOMINALE SPRINKLER : 2.790 lt./min.
TIPO DI SPRINKLER : UPRIGHT K= 80
ATTACCO SPRINKLER : 1/2" NPT
MASSIMA AREA PROTETTA DA UNO SPRINKLER : 9 mq.
MINIMA DISTANZA TRA SPRINKLER : 3,7 mt.
MINIMA DISTANZA TRA SPRINKLER : 1,8 mt.
DISTANZA TRA DEPLETTORE E SOFFITTO : min.75/max 150 mm.
PRESSIONE MINIMA DI ESERCIZIO ALLO SPRINKLER : 0,5 BAR
AUTONOMIA DI ESERCIZIO IMPIANTO SPRINKLER : 90 MINUTI

NORMA DI RIFERIMENTO : UNI EN12845
CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO : HHS ST1
TIPO DI IMPIANTO : A SECCO
DENSITA' DI SCARICA : 10 lt./min./mq.
AREA OPERATIVA : 260 mq.
SPRINKLER ATTIVI : 34
PORTATA NOMINALE SPRINKLER : 3.060 lt./min.
TIPO DI SPRINKLER : UPRIGHT K= 80
ATTACCO SPRINKLER : 1/2" NPT
MASSIMA AREA PROTETTA DA UNO SPRINKLER : 9 mq.
MINIMA DISTANZA TRA SPRINKLER : 3,7 mt.
MINIMA DISTANZA TRA SPRINKLER : 1,8 mt.
DISTANZA TRA DEPLETTORE E SOFFITTO : min.75/max 150 mm.
PRESSIONE MINIMA DI ESERCIZIO ALLO SPRINKLER : 0,5 BAR
AUTONOMIA DI ESERCIZIO IMPIANTO SPRINKLER : 90 MINUTI

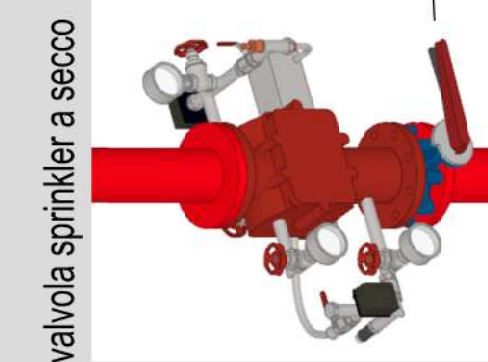

valvola sprinkler a secco

Valvola a lancia

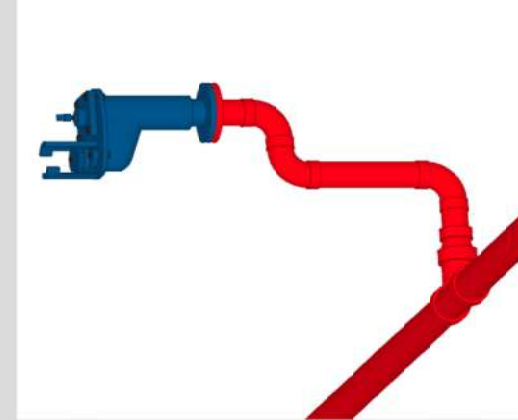

+543.10

+543.10

+543.10